


$h$  – глубина входной трубы от уровня земли

$h$  = \_\_\_\_\_ мм (стандартная высота 500мм)

Заметки: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

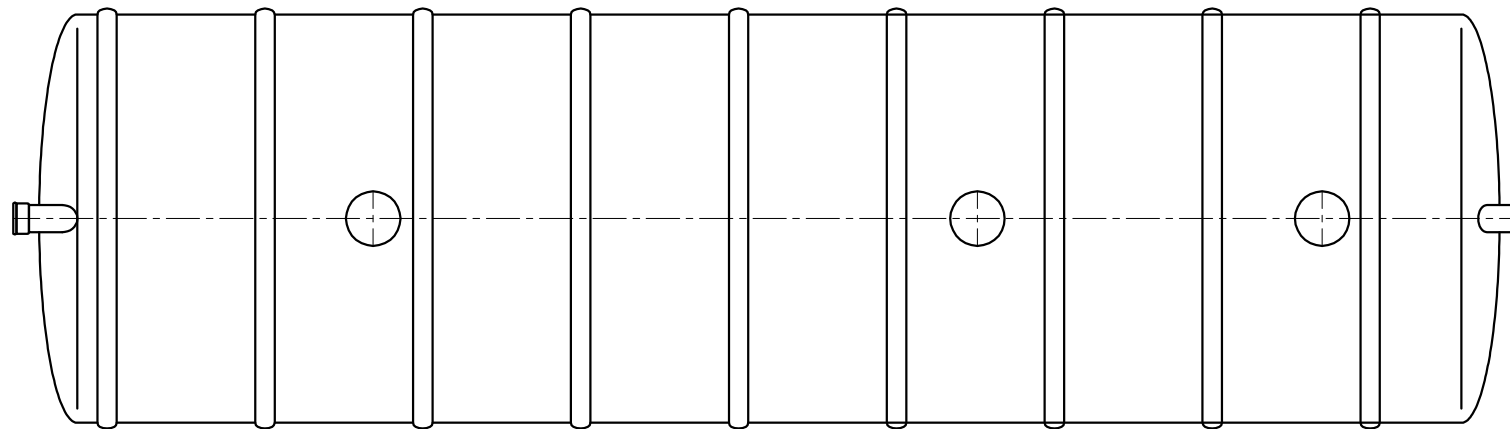

A	Отсек 1	л	6000	
B	Отсек 2	л	3600	
C	Отсек 3	л	2400	
$h$	Высота обслуживающего колодца	мм	500	
$D$	Диаметр	мм	1650	
$L$	Длина	мм	5800	
1	Люк	3шт.	Чугунный люк	<input type="checkbox"/>
			Пластиковая крышка	<input type="checkbox"/>
2	Обслуживающая труба	3шт.	ПВХ	<input type="checkbox"/>
			Dn 200	<input type="checkbox"/>
			Dn 315	<input type="checkbox"/>
3	Входная труба	1шт.	ПВХ	<input type="checkbox"/>
			Dn 160	<input type="checkbox"/>
			Dn 200	<input type="checkbox"/>
4	Выходная труба	1шт.	ПВХ	<input type="checkbox"/>
			Dn 160	<input type="checkbox"/>
			Dn 200	<input type="checkbox"/>
			Dn 315	<input type="checkbox"/>

Название объекта



**Септик 12м<sup>3</sup>**

**VESMACO OÜ** Tel (+372) 6 418 552  
 Tööstuse 46 (3 korrus) Fax (+372) 6 418 553  
 10416 Tallinn, Estonia Mob (+372) 50 57 377

VESMACO OÜ оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке. В связи с постоянным развитием технологий, используемых в нашей компании, возможны изменения конструкции и комплектующих продукции.